Instruction Sheet - Vent System Termination

The plastic screens supplied with this instruction sheet are designed for use as the vent termination "Rodent Screen".
After determining the total equivalent feet of vent pipe for your installation based on Table VI, page 4 of the Installation and Operating Instructions, you must use the appropriate "Rodent Screen" to obtain the best possible efficiency. Only install <u>one</u> of the two options listed below.

You must install the "Rodent Screen" in the termination elbow to prevent foreign objects from entering the venting system.
Refer to figure 3-1, page 4 and figure 6, page 6 of your installation manual regarding information for the vent termination.

Refer to table below.

VENT LENGTH LESS THAN OR EQUAL TO	VENT LENGTH GREATER THAN
20 EQUIVALENT FEET	20 EQUIVALENT FEET
USE THIS SCREEN	USE THIS SCREEN
	

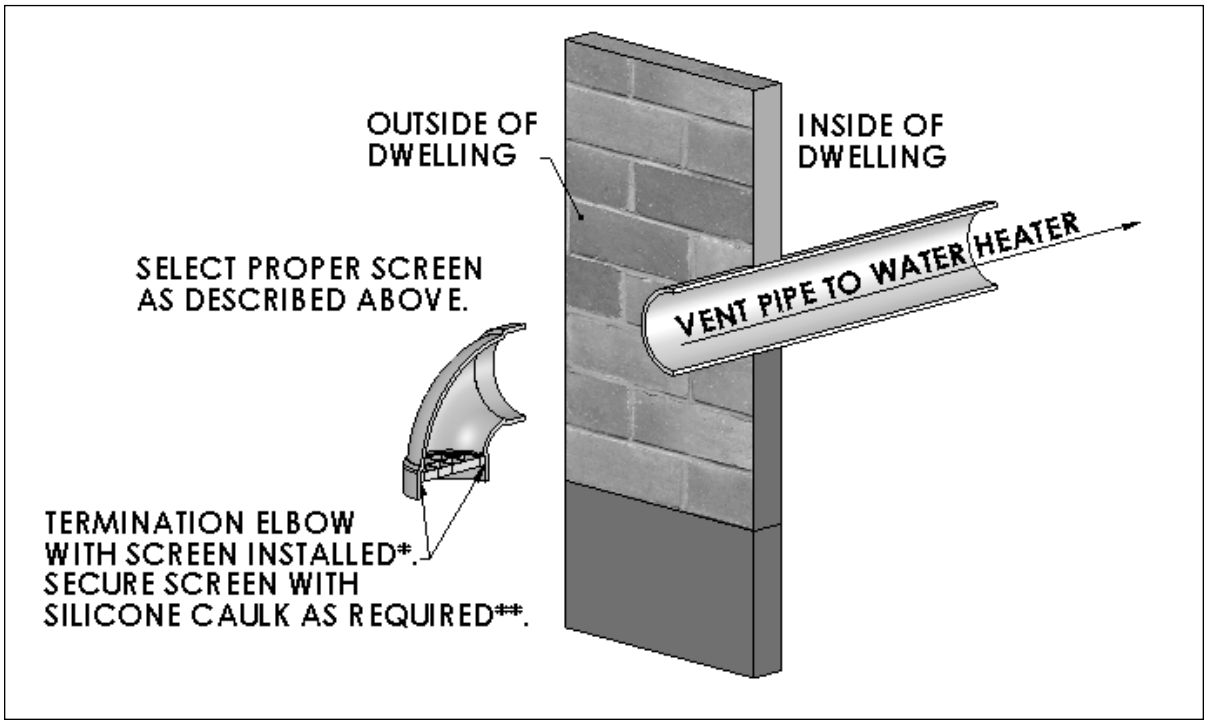
OUTSIDE OF DWELLING
INSIDE OF DWELLING
SELECT PROPER SCREEN AS DESCRIBED ABOVE.
VENT PIPE TO WATER HEATER
TERMINATION ELBOW WITH SCREEN INSTALLED*. SECURE SCREEN WITH SILICONE CAULK AS REQUIRED**.

<u>IMPORTANT INFORMATION:</u>
*** The "Rodent Screen" (refer to options above) should be installed in the termination elbow as shown.**
**** Apply only enough silicone caulk to hold the screen in place inside the termination elbow. This will allow for annual screen removal, inspection and cleaning of the vent pipe system of any lint or debris. Refer to the Venting section in the Installation and Operating Instructions provided, for complete instructions regarding the vent pipe system.**

GSW Water Heating
Printed in Canada
61007 Rev. B
05/04

Feuillet d'instructions - Extrémité du système de ventilation

Les grilles de plastiques fournies avec ce feuillet sont conçues afin de servir de "grillage anti-peste" à l'extrémité du système de ventilation. Après avoir déterminé la longueur équivalente totale de votre conduit d' évacuation (méthode décrite au Tableau VI, page 4 du manuel d'installation et d'utilisation), vous devrez utiliser le " grillage anti-peste " approprié afin d'optimiser l'efficacité du système. N'utilisez que l'une des deux options décrites ci-dessous.

Vous devez effectuer la pose du " grillage anti-peste " afin d'empêcher tout corps étranger de pénétrer dans le système d'évacuation des gaz de combustion. Veuillez vous référer à la Figure 3-1, page 4 ainsi qu'à la Figure 6, page 6 de votre manuel d'installation, afin d'obtenir plus de détails à propos de l'extrémité du système de ventilation.

Référez-vous à ce tableau

Longueur du conduit d'évacuation plus petites ou égale à	Longueur du conduit d'évacuation plus grande à
20 pieds équivalents	20 pieds équivalents
Utilisez cette grille 	Utilisez cette grille 

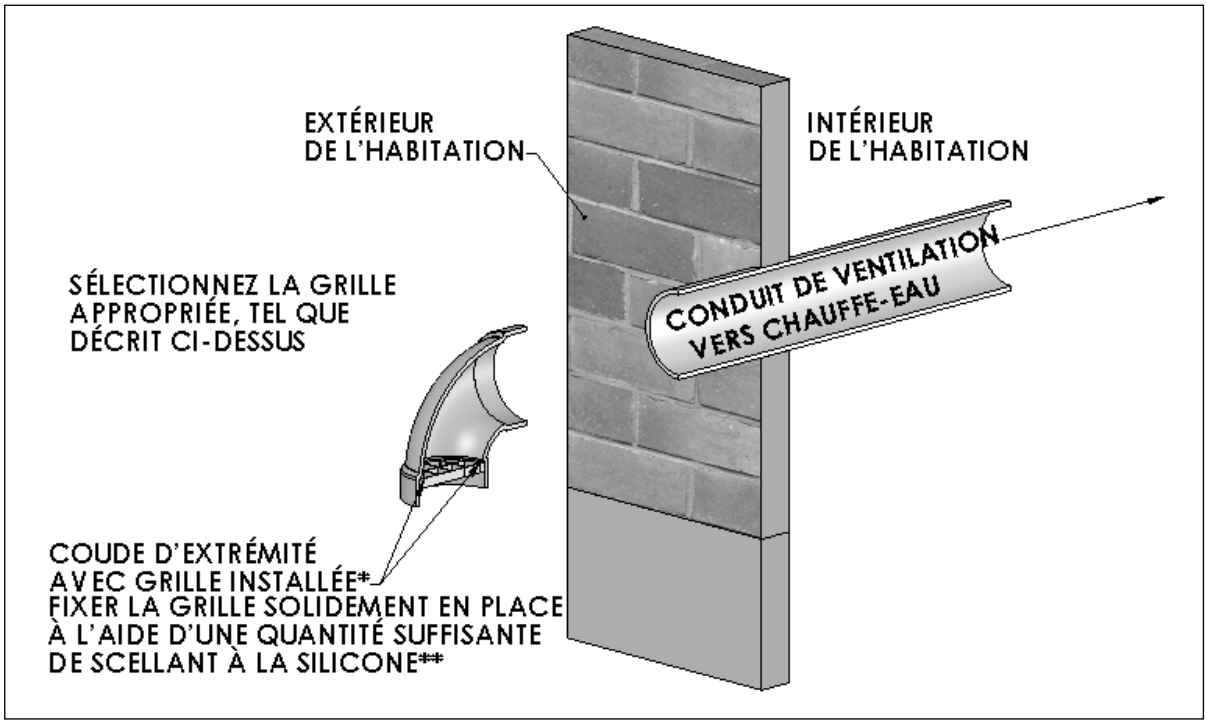
EXTÉRIEUR DE L'HABITATION
INTÉRIEUR DE L'HABITATION
CONDUIT DE VENTILATION VERS CHAUFFE-EAU
SÉLECTIONNEZ LA GRILLE APPROPRIÉE, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS
COUDE D'EXTRÉMITÉ AVEC GRILLE INSTALLÉE*
FIXER LA GRILLE SOLIDEMENT EN PLACE À L'AIDE D'UNE QUANTITÉ SUFFISANTE DE SCELLANT À LA SILICONE**

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS:

*** Le " grillage anti-peste " (voir options ci-dessus) doit être installé sur l'extrémité du coude tel qu'illustré.**
**** N'utilisez que la quantité de scellant à la silicone qui est nécessaire pour retenir la grille à l'intérieur du coude d'extrémité. Cela permettra de retirer annuellement le " grillage anti-peste " afin d'inspecter et de nettoyer le système de ventilation de toute accumulation de fibres ou de débris. Veuillez vous référer à la section " Évacuation des gaz " du manuel d'installation et d'utilisation fourni avec l'appareil pour connaître l'ensemble des directives relatives au système de ventilation.**

GSW Water Heating
Imprimé au Canada